

経営比較分析表（平成29年度決算）


福井県 おおい町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	個別排水処理	L3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	0.16	100.00	2,052

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
8,296	212.19	39.10
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
13	0.02	650.00

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【】	平成29年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

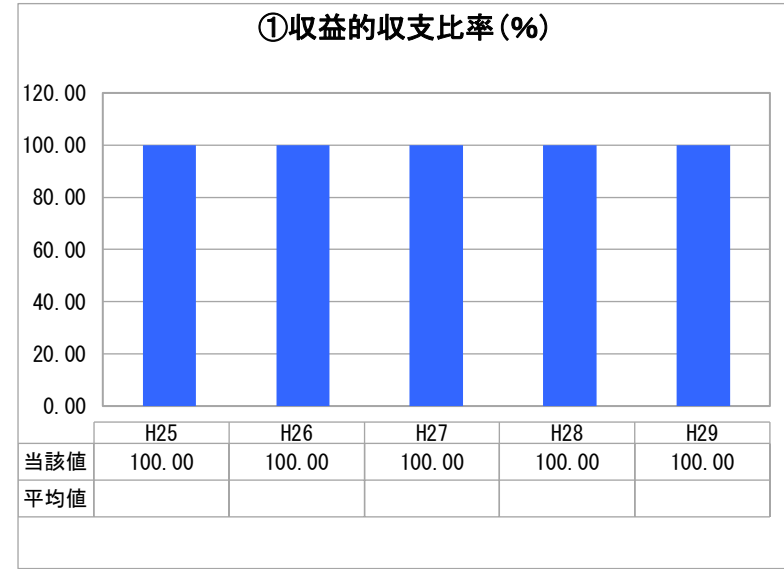


「単年度の収支」




「累積欠損」




「支払能力」

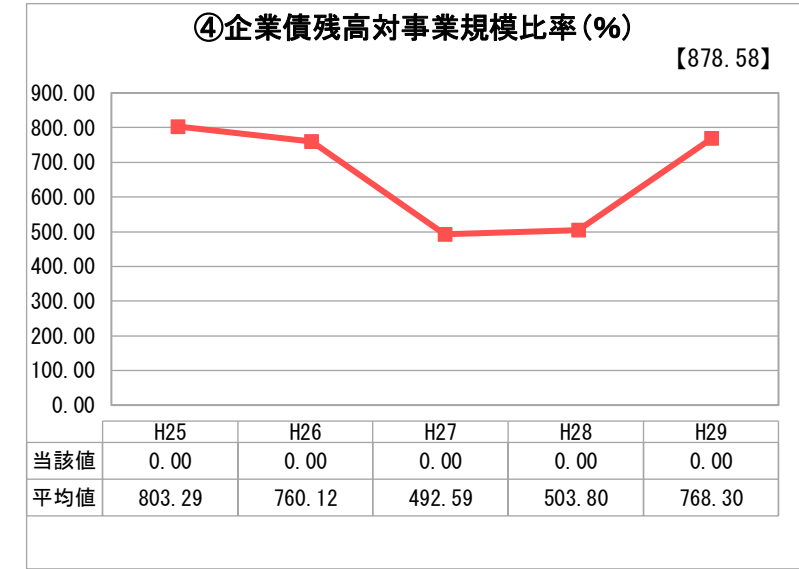


「債務残高」

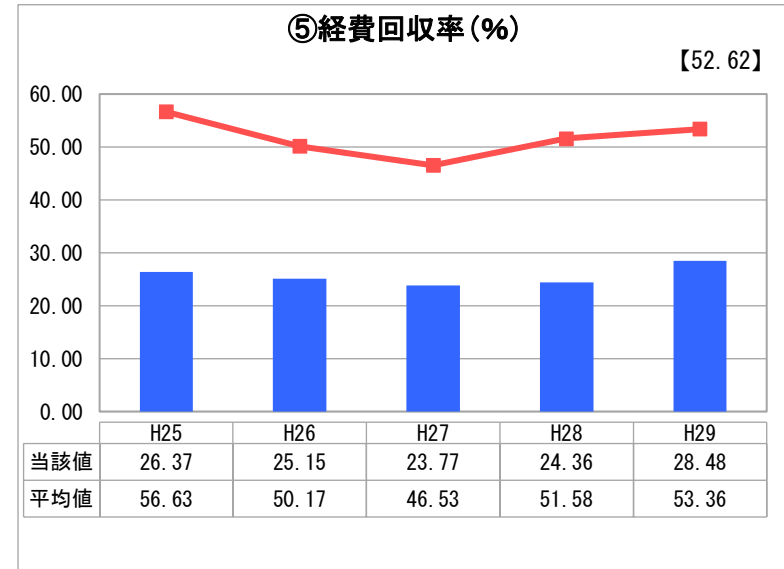


「料金水準の適切性」

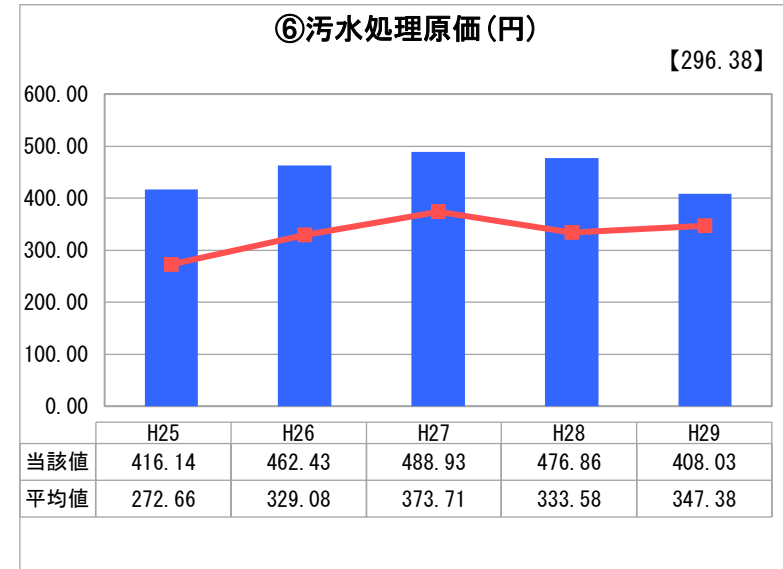

「費用の効率性」

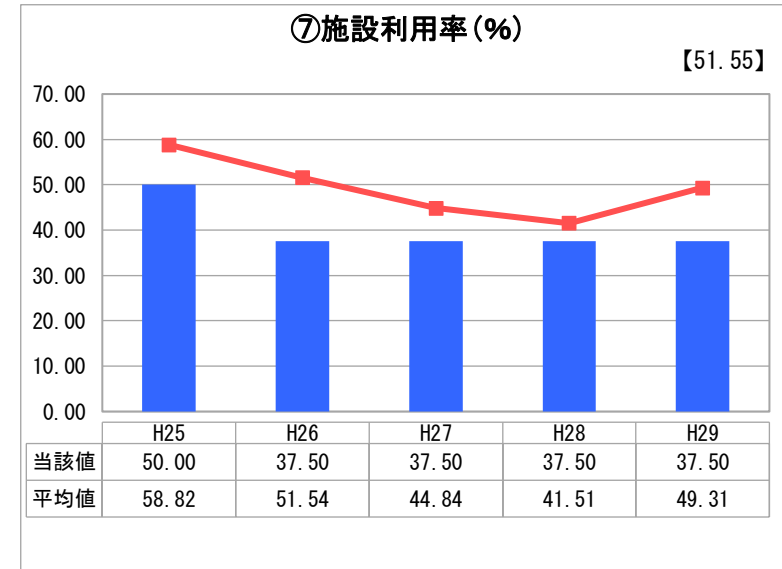


「施設の効率性」

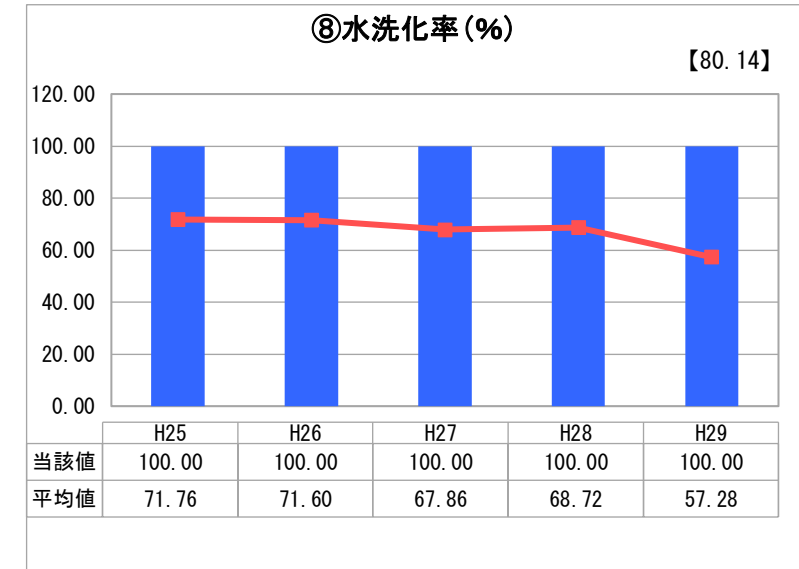

「使用料対象の捕捉」


2. 老朽化の状況

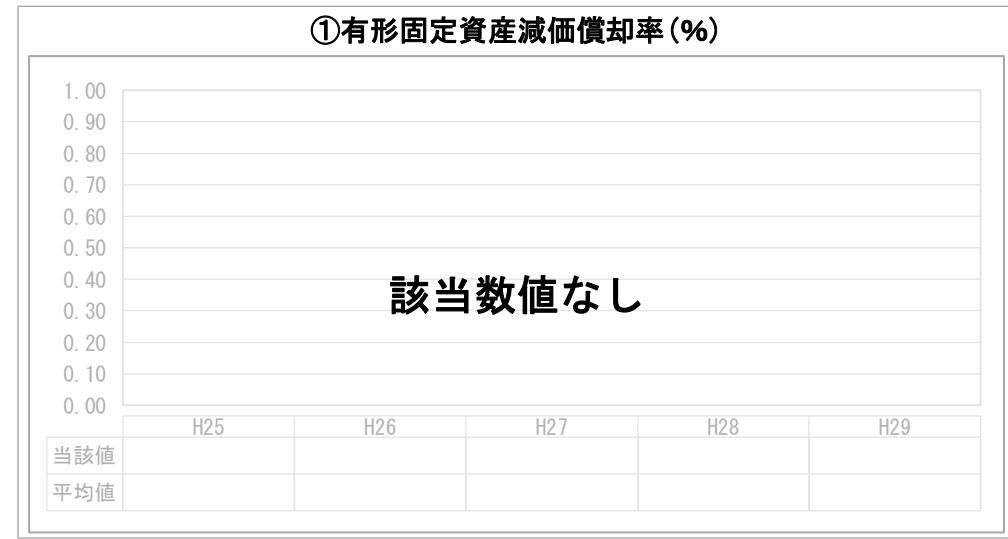

「施設全体の減価償却の状況」



「管渠の経年化の状況」

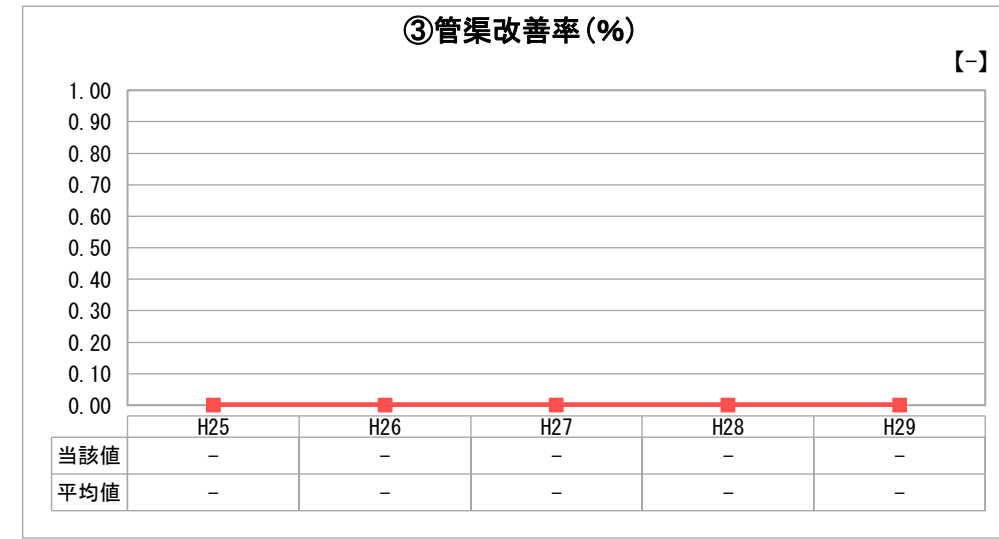

「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

処理区域内人口が14人と非常に少ないため、経営効率が悪く、⑤経費回収率も低くなり、⑥汚水処理原価も高くなっている。また、整備当初に比べて区域内人口が減少しているため、⑦施設利用率が低くなっている。

①収益的収支比率は、いずれの年度も100%となっているが、一般会計繰入金により収支調整を実施している結果である。経費回収率や汚水処理原価の改善を図るためには収入を増やす費用を削減することが不可欠である。

費用については、浄化槽の維持管理に必要な費用は年度によって大きく変動することはないが、施設設備の故障により修繕が必要となると費用が大きく増加する要因となる。

収入については、山間の小さな集落のため人口増加により料金収入を増加することは難しいが、仮に経費回収率を他の類似団体の水準まで引き上げようとする、現在の使用料金から2倍近く引き上げる必要があるが、他の下水道事業との兼ね合いや住民理解の観点から本事業のみの料金改定は難しいと考えている。

2. 老朽化の状況について

浄化槽の一般的な耐用年数は30年とされているが、本施設は平成17年度の供用開始から13年程度しか経過しておらず、老朽化は進んでいない。浄化槽設備については、故障が発生した際に修繕するなど発生主義で修繕(更新)を行っている状況であり、今後も同様に行っていく。

全体総括

「1. 経営の健全性・効率性について」でも記載したように区域内人口が今後、増加することは想定できず、今後も現在と同様の経営を行っていくが、これまで以上に費用の節減に努めることが重要である。

長期的には、収入確保のために使用料金改定の必要性も感じているが、他の下水道事業の料金改定と合わせて行っていくことと考えている。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
 ※ 平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。