

平成10年 4 月 17 日
原子力安全対策課
(1 0 - 6)
<11時資料配布>

美浜発電所 1 号機復水器水室の清掃に伴う計画的な出力降下について


このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

美浜発電所 1 号機（加圧水型軽水炉；定格出力 3 4 . 0 万 k W）は、定格出力運転中であるが、2 系列（A，B）ある復水器のうち B 系列の冷却用海水系統の入口側と出口側との圧力差に上昇傾向が認められ、原因は復水器入口側（水室）への海生物（貝等）の詰まりによるものと推定されることから、以下の計画で出力を約 5 0 % まで降下し、B 系列の復水器水室の清掃作業を実施する予定である。

	出力降下開始	定格出力復帰
B 系列復水器清掃	4 月 20 日 1 時頃	4 月 22 日 14 時頃

系統概要図

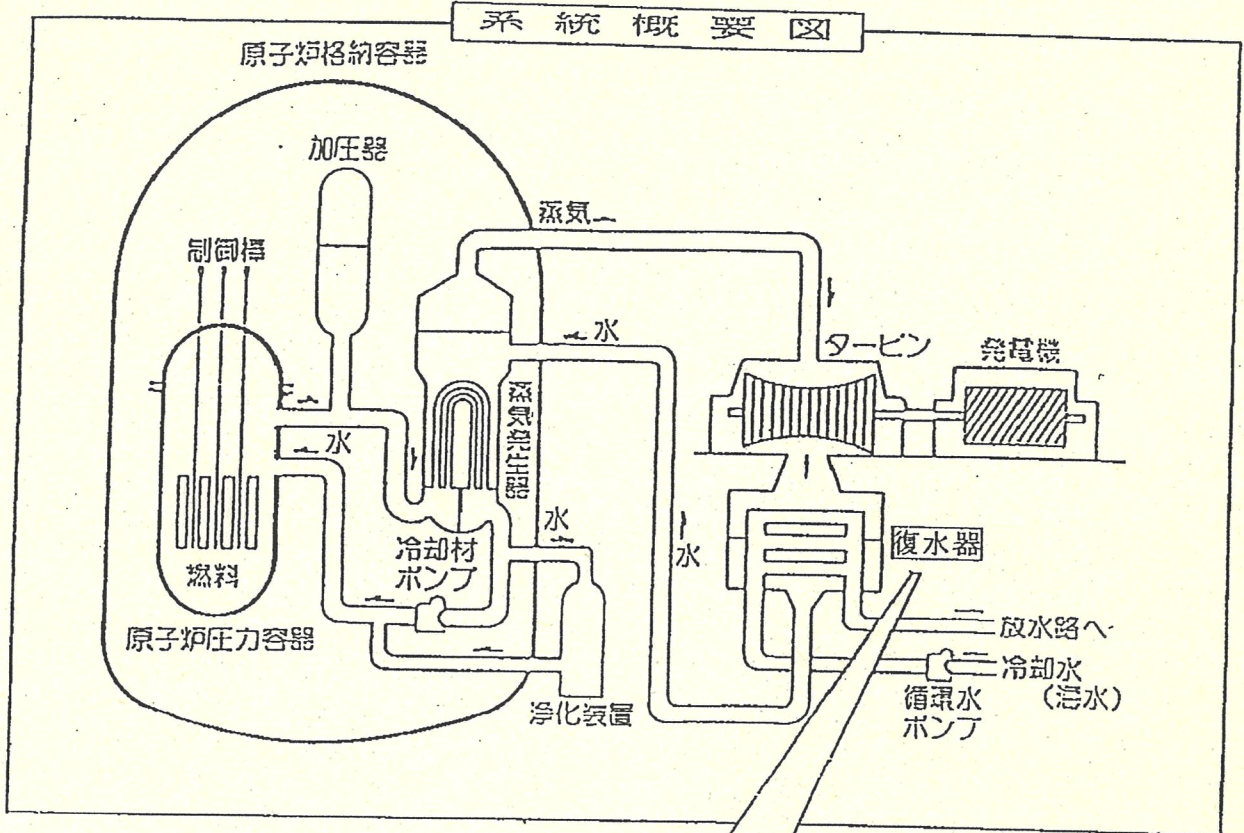

詳細図

