

平成11年4月6日
原子力安全対策課
(11 - 4)
<14時記者発表>

大飯発電所3号機および4号機の 送電線落雷に伴う所内単独運転について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記


大飯発電所3号機および4号機（加圧水型軽水炉；定格出力118万kW）は、定格出力運転中のところ、本日12時05分に送電線（大飯幹線）への落雷により送電ができなくなったことから、所内単独運転（両号機とも約4万kWで安定）となった。

その後、発電所設備や送電線等の点検を行い健全性が確認されたことから、12時55分に送電線に接続し、13時25分から出力上昇を行っている。

なお、今回の事象による環境への放射能の影響はない。

主単線結線図

トランプ(用放)して断番

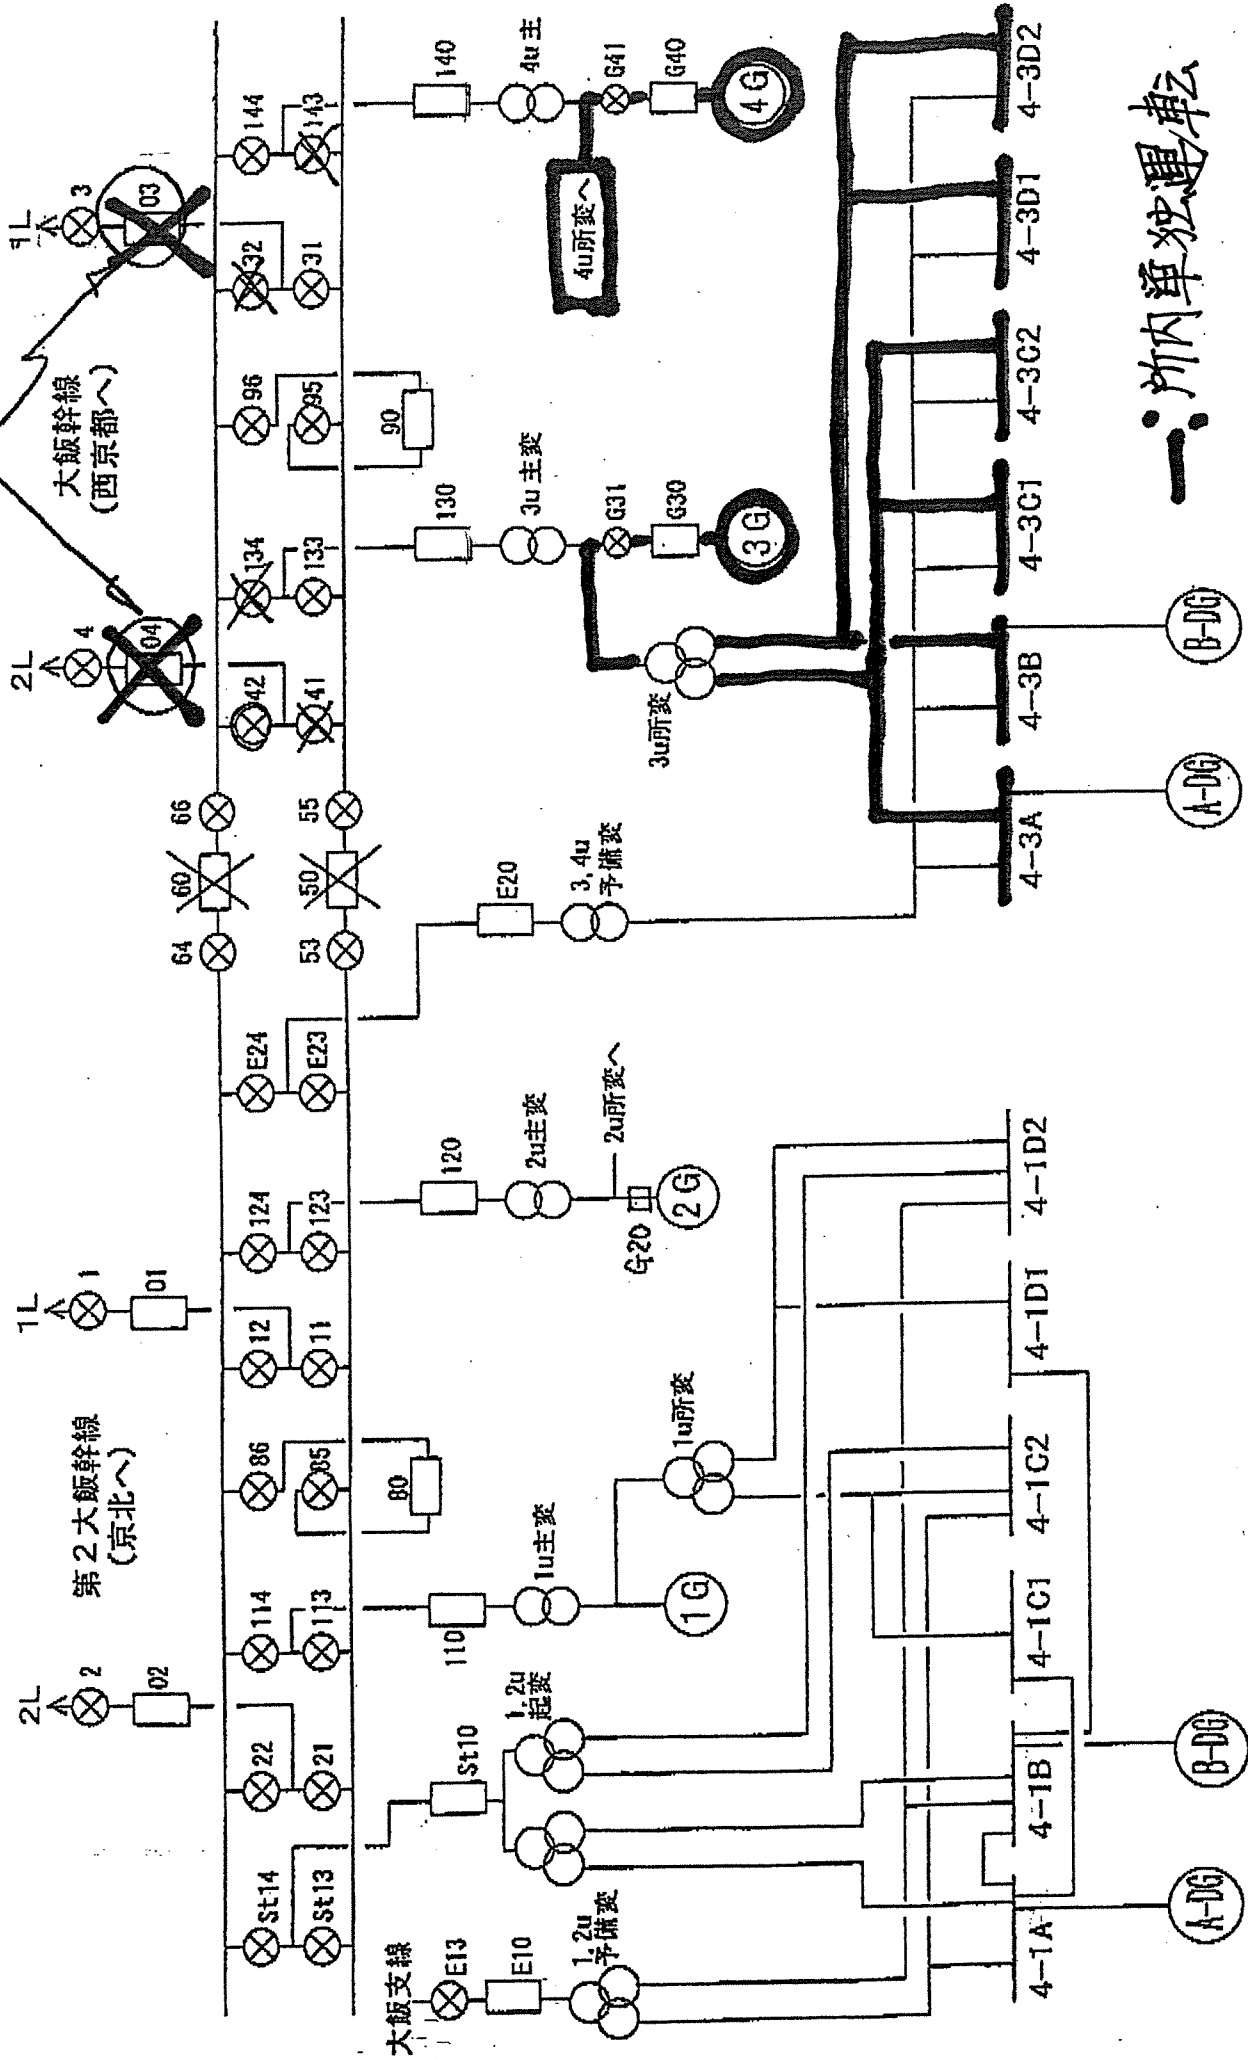

一、所内単独運転