

平成11年8月4日
原子力安全対策課
(11-73)
<10時30分諸君>

高浜発電所2号機の出力降下について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。


記

高浜発電所2号機（加圧水型軽水炉；定格出力82.6万kW）は、定格出力で運転中であるが、本日7時19分、復水器2Aの検塩計指示値が警報設定値（ $0.4\mu\text{S/cm}$ ）を超えており、その後もわずかずつ上昇していることから、復水器内での海水漏えいと判断し、9時17分より出力降下を開始し、本日14時過ぎに約50%出力として、復水器伝熱管等の点検・補修を実施する予定である。



なお、この事象による環境への放射能の影響はない。

概略系統図


原子炉格納容器

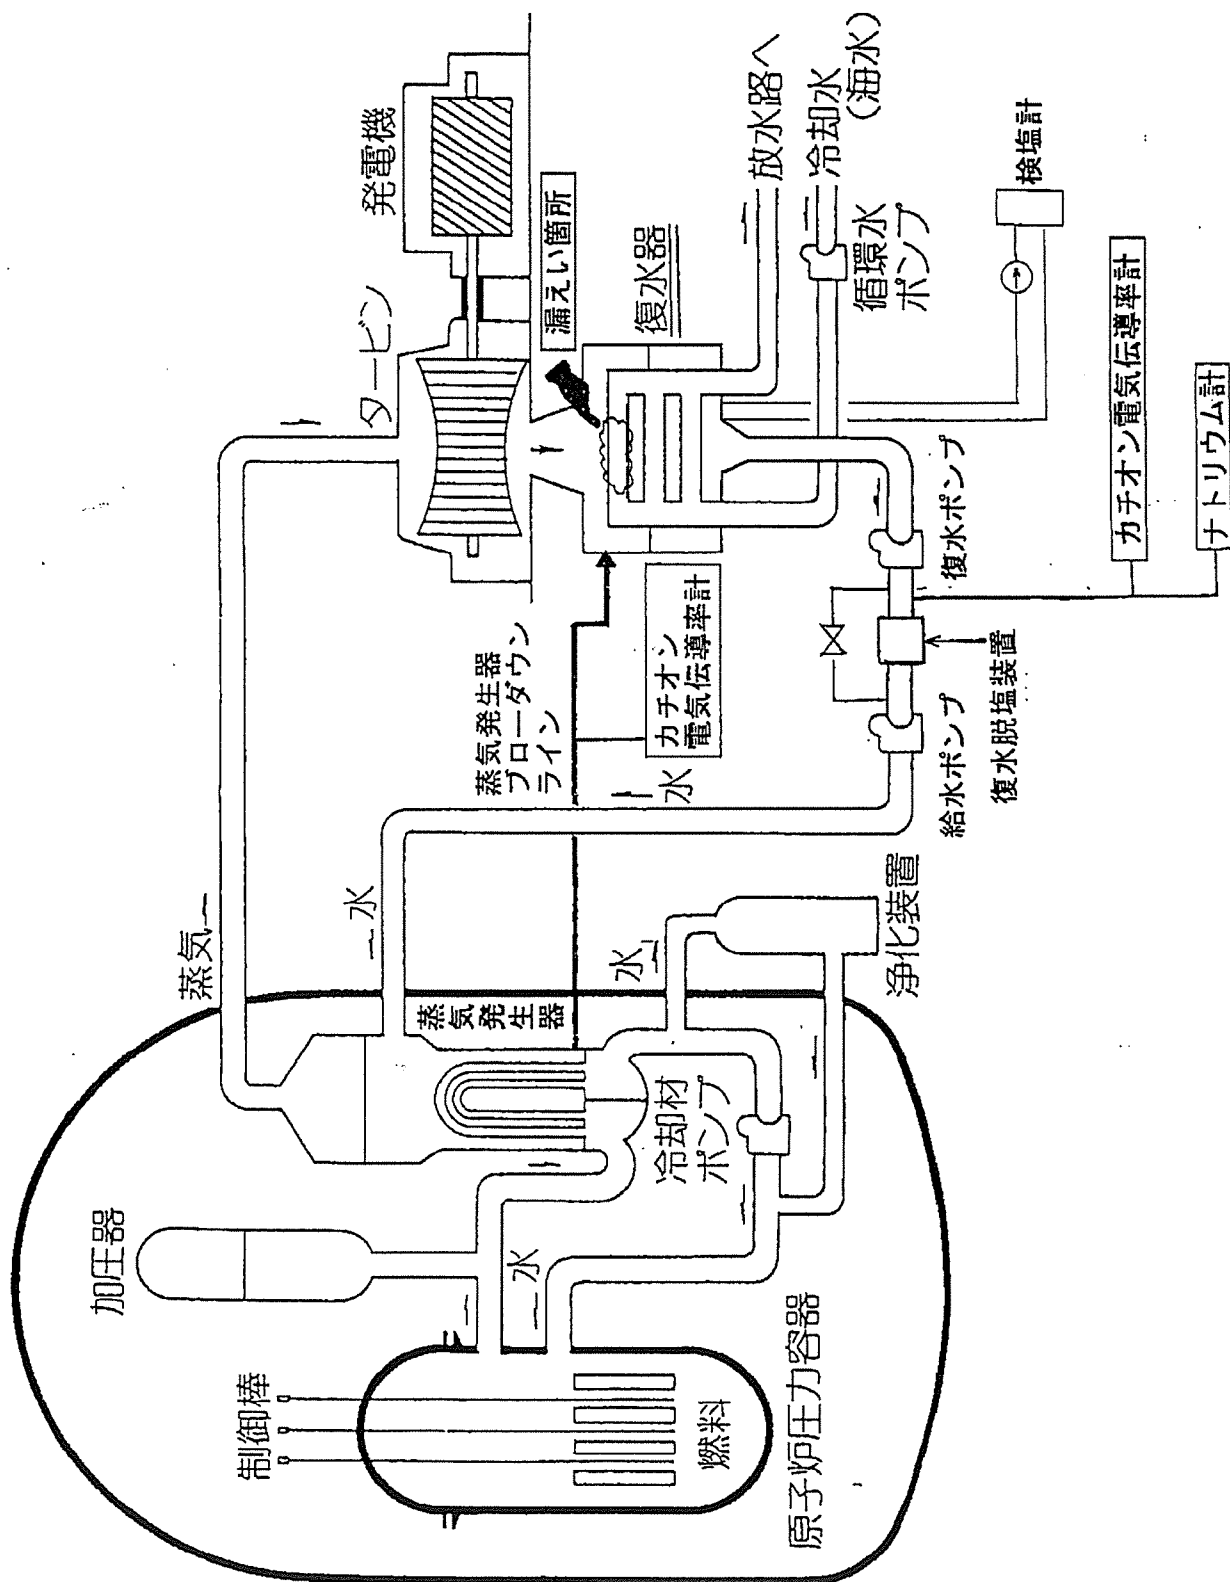

復水器概要図

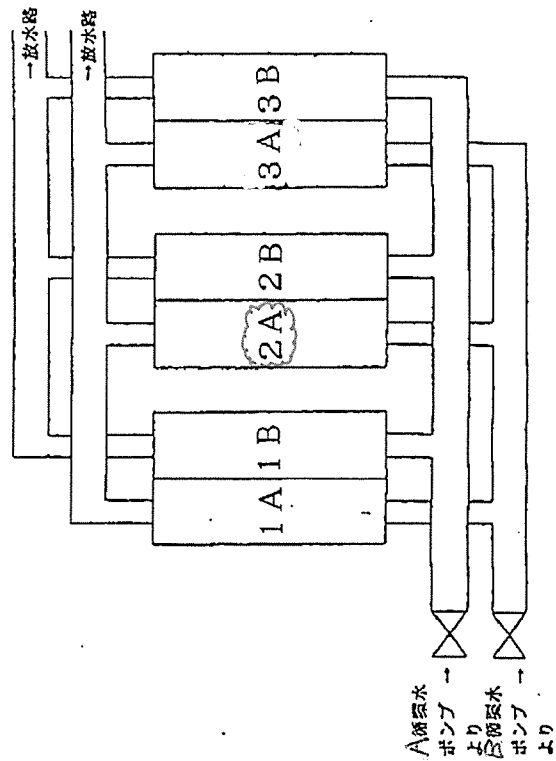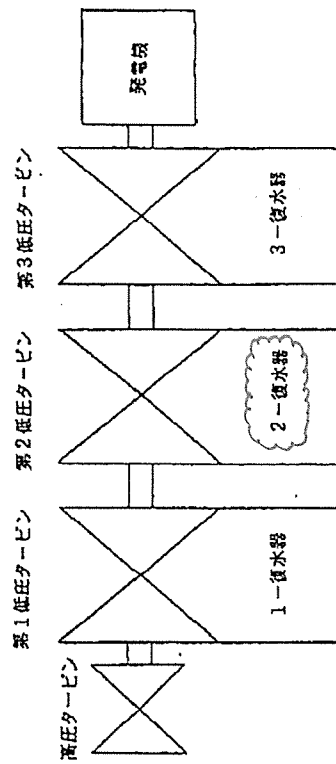

復水器詳細図

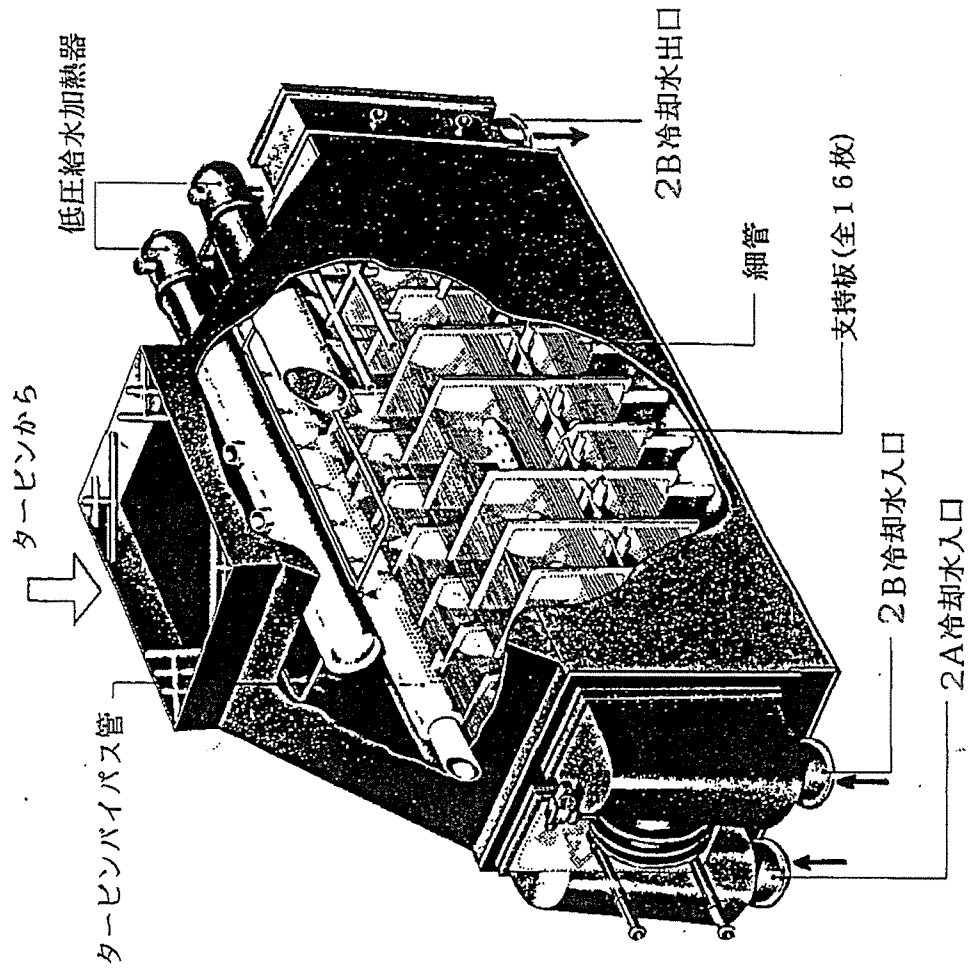

復水器細管設備仕様
 材質：復水器用黄銅管
 本数：10, 164本/水室
 直径：約25.4mm (外径)
 肉厚：約1.2mm
 長さ：約15.3m