

平成11年10月27日
原子力安全対策課
(11 - 109)
<13時記者発表>

**送電線系統での故障に伴う高浜発電所1号機、3号機
および4号機の原子炉自動停止について**

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。


記

高浜発電所1号機（加圧水型軽水炉；82.6万kW）、3号機（加圧水型軽水炉；定格出力87.0万kW）および4号機（加圧水型軽水炉；定格出力87.0万kW）は、定格出力運転中のところ、本日11時48分に送電系統（西京都変電所）の設備故障により送電ができなくなったことから、原子炉自動停止した。

現在、詳細原因調査中。

なお、今回の事象による環境への放射能の影響はない。

送電系統圖

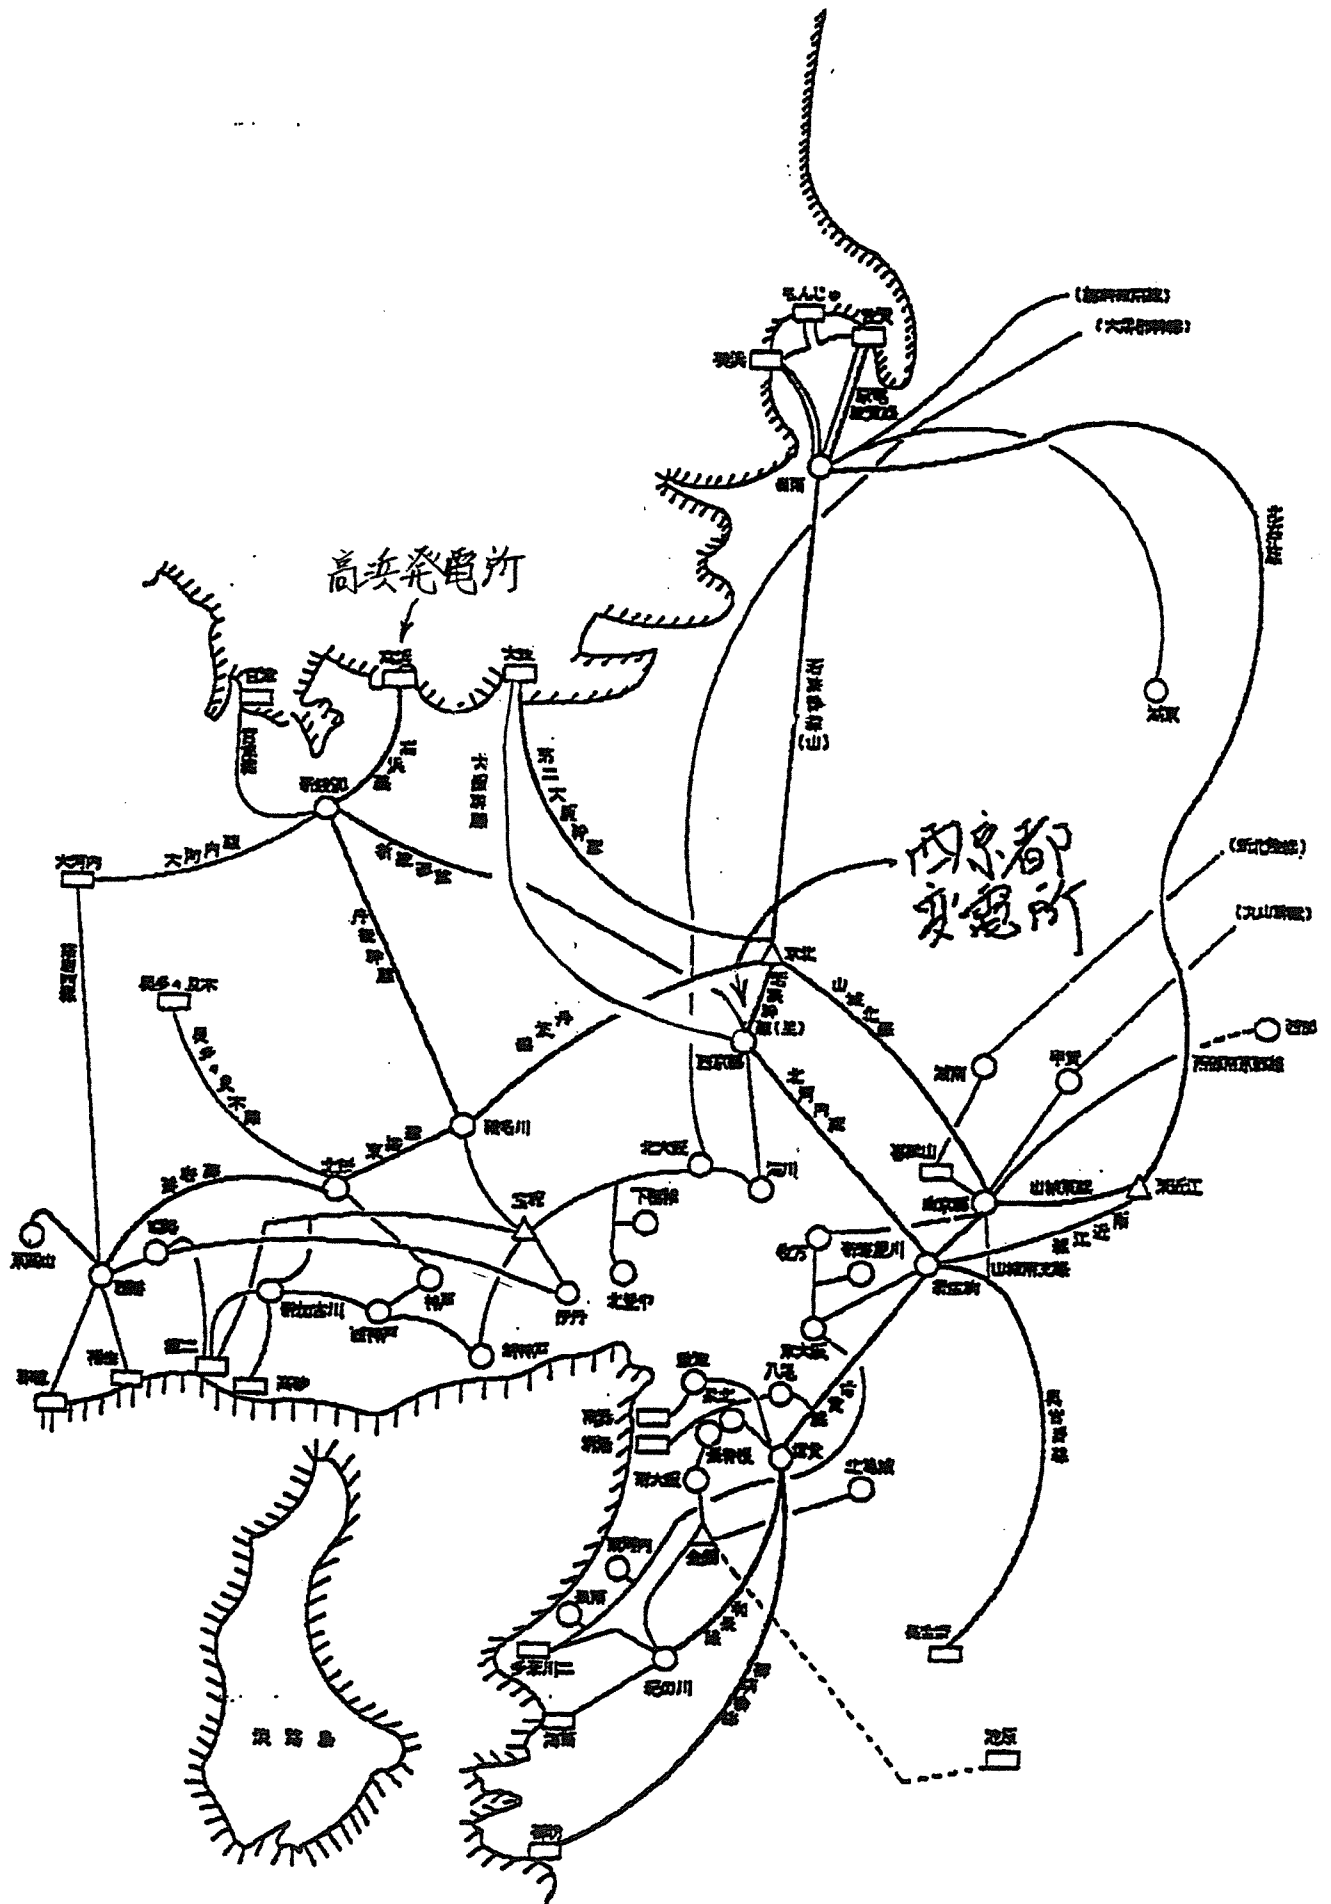

発電所別電気出力グラフ

データ種選択

10分値

検索開始日時

1999年10月27日10時10分

検索終了日時


1999年10月27日12時40分

指定発電所

高浜発電所


高浜発電所

1号機

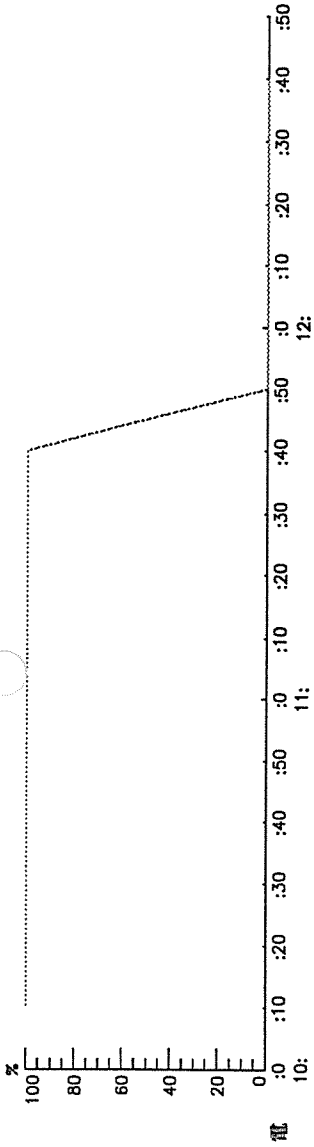


高浜発電所

2号機

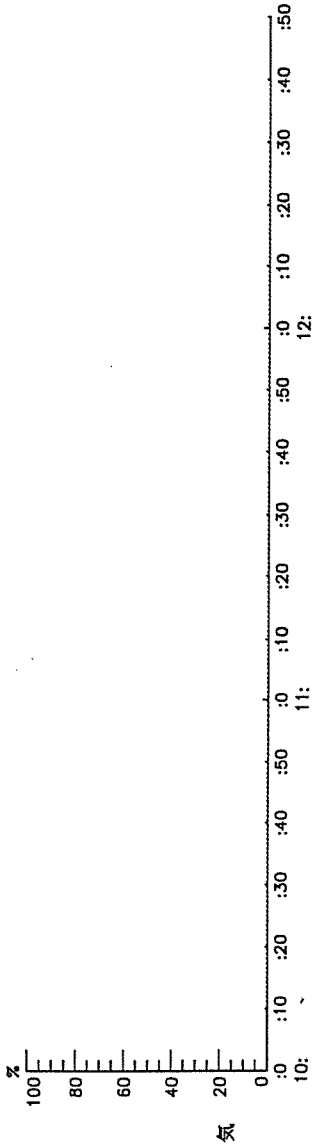

高浜発電所

3号機

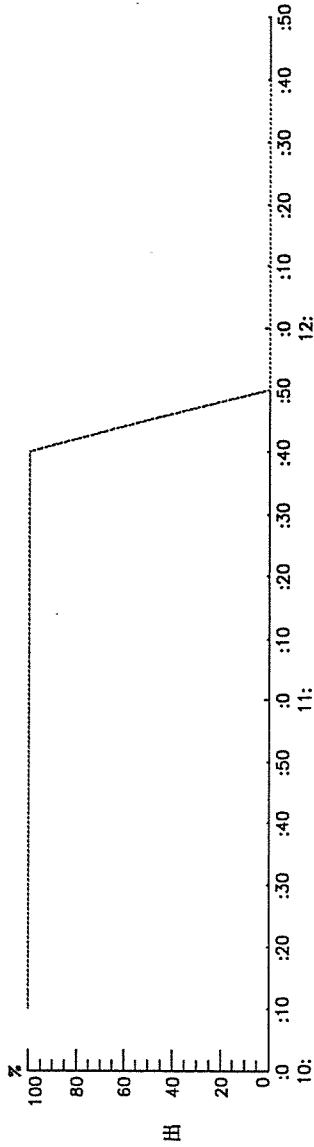

高浜発電所

4号機

