

令和 8 年 8 月 9 日
原子力安全対策課
(0 8 - 2 5)
< 2 時 30 分資料配布 >

大飯発電所 3 号機の原子炉自動停止について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

大飯発電所 3 号機（定格熱出力一定運転中）において、令和 8 年 8 月 8 日 2 3 時 5 6 分に、「界磁喪失※」警報が発信したことから、発電機が自動停止し、これに伴い、原子炉も自動停止した。

原因については、現在調査中である。


なお、今回の事象による周辺環境への放射能の影響はない。

※発電機内に磁界を発生させる状態が失われた際に発信する警報

問い合わせ先（担当：宇野） 内線 2354・直通 0776(20)0314
--

大飯発電所3号機の原子炉自動停止

<系統図>

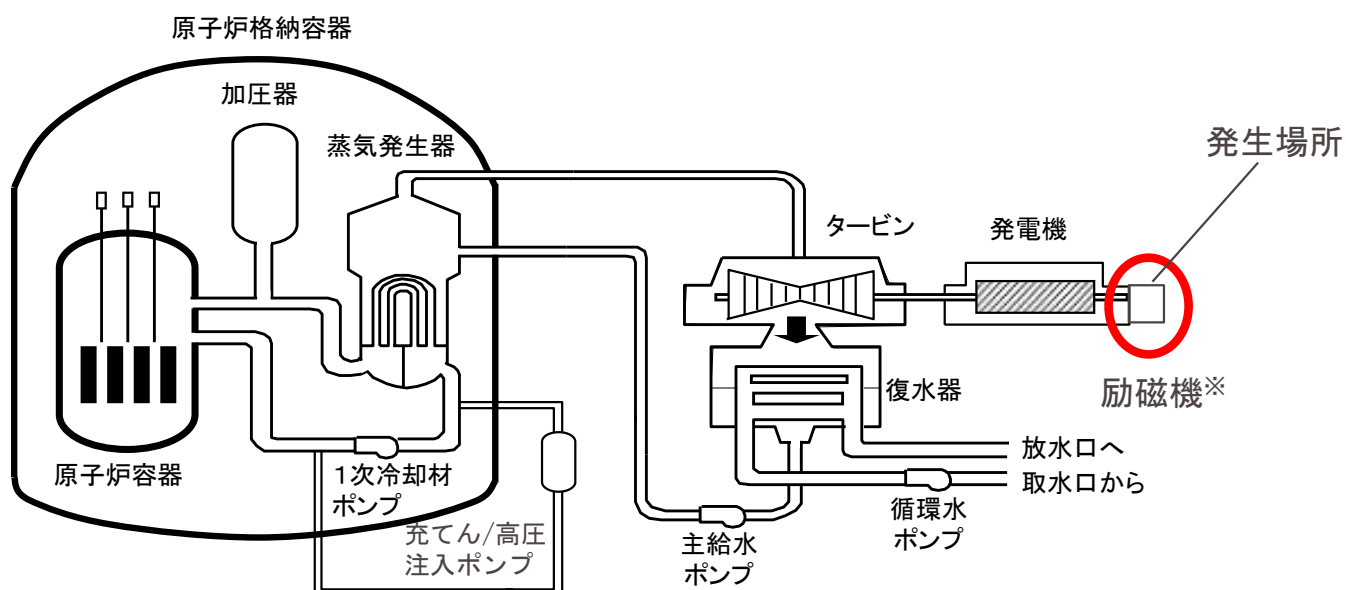

※発電機に磁界を発生させるための装置