

# 稲作情報 No.16

令和8年8月7日

## ハナエチゼン登熟状況、胴割米発生注意報 発令中

水田農業レベルアップ委員会 技術普及推進部会 [作成: 福井県農業試験場、福井米戦略課、JA福井県中央会]

ハナエチゼンの籾水分は、急激な低下は見られませんが、今後の天候によっては急激な籾水分の低下が生じることも想定されます。


収穫直前までこまめな間断通水を行い、水分計を用いて籾水分を確認し、適期に収穫しましょう。

また、大豆圃場も乾燥しています。畝間灌水を実施しましょう。

地域での計画的・効率的な水利用に努めましょう

### 【農業試験場の登熟状況・成熟期予測】

#### ● 登熟状況 4月30日移植 ハナエチゼン

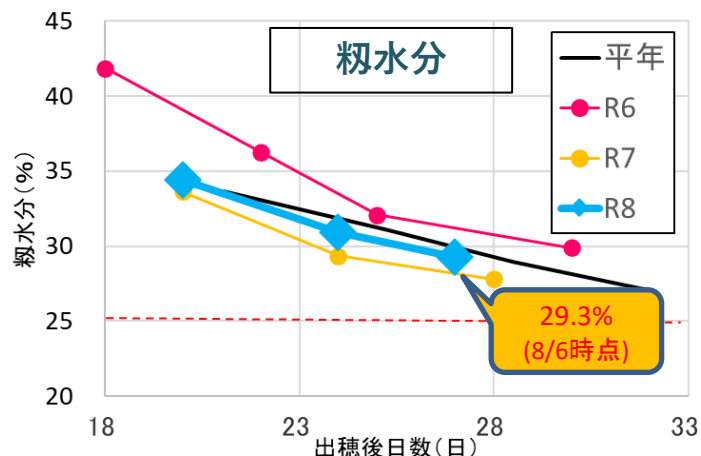

水分計

#### ● ハナエチゼン成熟期予測 (農試)

移植日 4月30日

出穂期 7月10日


成熟期予測 8月11日

出穂後の積算気温 914℃ (福井米技術対策資料)

福井地方気象台の福井市の観測値と平年値 + 2℃で予測

- \* 今後の気象条件によって変動する
- \* 登熟の進み方には地域差がある
- \* 葉色が薄いところは成熟期が早まりやすい

#### ● 7月下旬の降雨後、無降雨が続いており、大豆圃場は乾燥している。

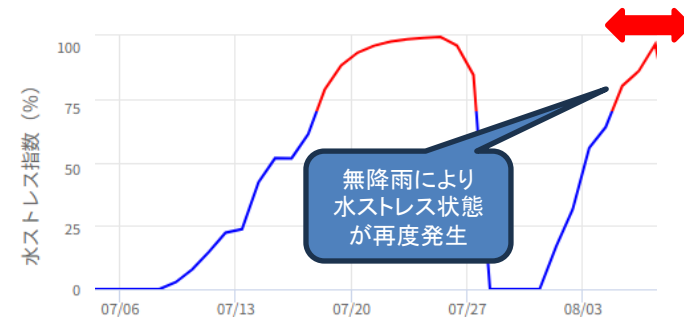

栽培管理支援情報サービス (SAKUMO)において  
水ストレス指数を算出  
(福井市内大豆圃場の例)



ハナエチゼン圃場



ハナエチゼン 籾

8月7日撮影