

経営比較分析表（平成30年度決算）







福井県 美浜町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	農業集落排水	F1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	25.15	100.00	4,233

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
9,579	152.35	62.87
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
2,379	1.16	2,050.86

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	平成30年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

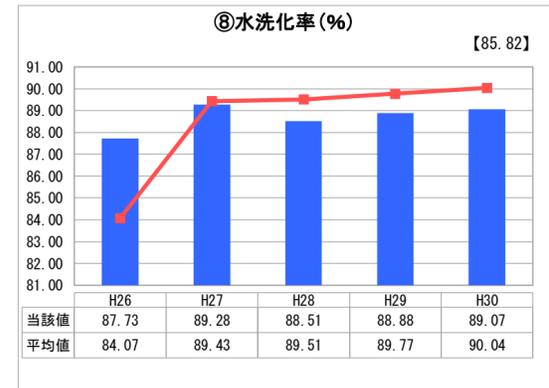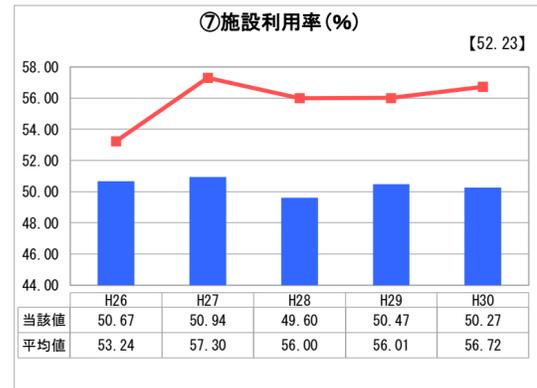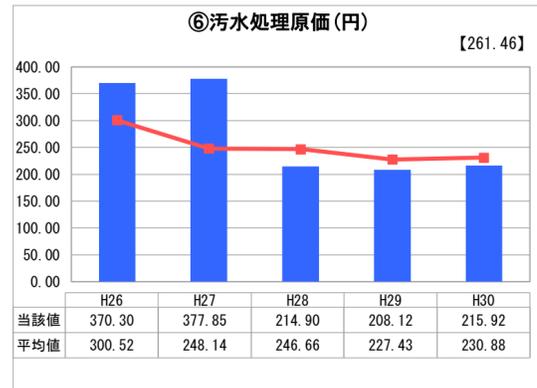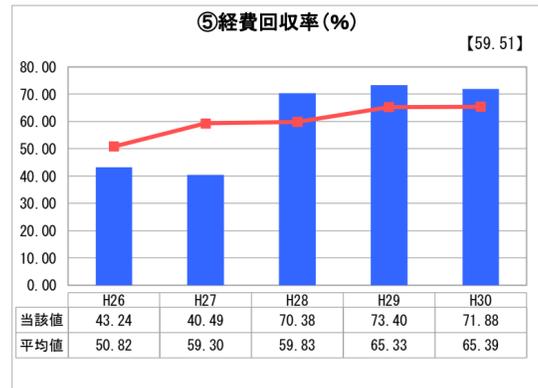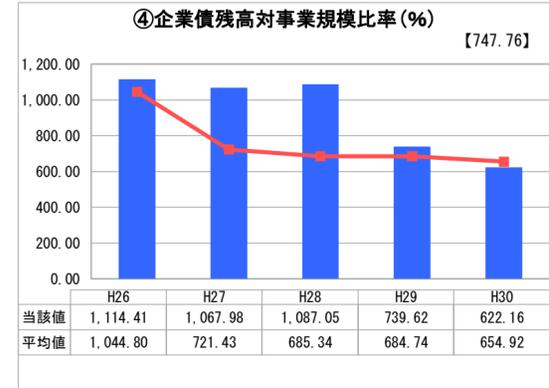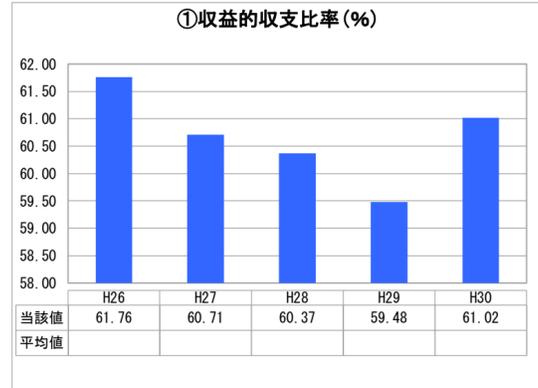

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率、⑤経費回収率から見ると、当町の農業集落排水事業は、現行使用料で汚水処理費用を概ね賄うことが出来ているが、今後資本費が増加し、繰入金を受け入れることで経営を維持していく状況が想定される。そのため、料金改定など経営改善へ向けた取組が必要である。

また、⑥汚水処理原価については、類似団体平均値を下回っているが、投資の効率化や維持管理費を削減させる取組といった経営改善が必要である。

④企業債残高対事業規模比率については、類似団体平均値より低い状況である。供用開始後年数が経過しており更新等費用が多くなっていくことから、今後は使用料収入の確保、料金改定行い、経営改善を図っていく必要がある。


⑦施設利用率については、類似団体平均値より低い状況である。近年の社会情勢の変化により利用率が低下傾向にあるが、事業計画見直し等を行い施設の遊休状態がないよう努めていく。

⑧水洗化率については、類似団体平均値を下回っており、今後とも啓発を行い更なる向上に努めていく。

2. 老朽化の状況について

当町においては、昭和59年に農業集落排水事業に着手し、現在までに8集落において整備が完了している。最も経年している管渠で34年、処理施設で32年となっている。したがって、管渠について耐用年数の観点から考えると半分以上の経年数となっているが、現状としては管渠の更新・老朽化対策は実施していない。一方、処理場については老朽化によって機械電気設備の修繕が多くなっているが、応急的な対応しか実施出来ない状況である。今後は集落排水の公共下水道への統合事業の実施も含め、適切に対応していく必要がある。

2. 老朽化の状況

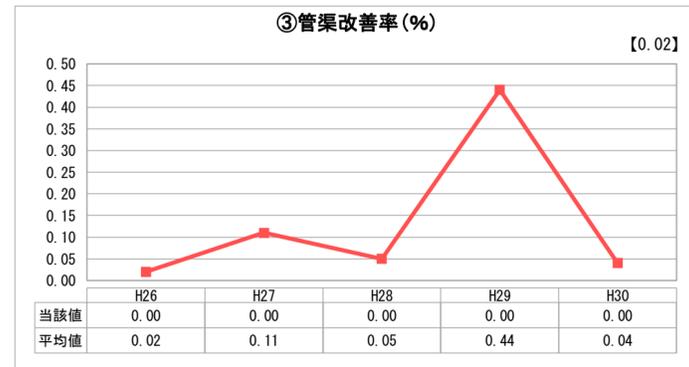

全体総括

当町においては、現在、農業集落排水整備は完了しているが、水洗化率の低迷等に起因して使用料の確保が十分でないことが大きな課題となっている。したがって、短期的な対策としては、接続促進を強化することが重要である。また、長期的な対策としては、使用料収入の確保はもとより、今から将来的な施設の更新を見据え、定期的な点検等により適切な維持管理を行うとともに、ストックマネジメント計画策定による維持管理費等のトータルコスト削減に努めることが重要である。一方で、今後想定される人口減少社会を鑑み、町全体の下水道計画区域を見直し、効率的な下水道整備を推進することが必要である。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。